


| Помещение          | Площ      | Стена          | Таван                  | Забележка |
|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| Офис               | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Коридор            | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Тераса             | ревитарис | Фибро          | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Кухня              | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Дневна зала        | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Лестница           | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |
| Технически кабинет | ревитарис | литон изолация | бетон таван н/ч 2.50 м |           |

| БЛОКОВЕ      |     |
|--------------|-----|
| N            | 2   |
| A10-1        | 56  |
| A10-2        | 92  |
| A10-3        | 127 |
| A10-4        | 151 |
| 1x АЕА А     | 62  |
| <b>476</b>   |     |
| КАВАРАТУИ    |     |
| N            | M2  |
| B10-1        | 156 |
| B10-2        | 78  |
| B10-3        | 118 |
| 0x4 БЛОК В   | 44  |
| <b>396</b>   |     |
| КАВАРАТУИ    |     |
| N            | M2  |
| C10-1        | 66  |
| C10-2        | 102 |
| C10-3        | 87  |
| C10-4        | 67  |
| C10-5        | 67  |
| C10-6        | 73  |
| 0x4 БЛОК С   | 52  |
| <b>507</b>   |     |
| КАВАРАТУИ    |     |
| N            | M2  |
| D1-1         | 188 |
| D1-2         | 172 |
| 0x4 БЛОК D   | 103 |
| <b>464</b>   |     |
| КАВАРАТУИ    |     |
| N            | M2  |
| E1-1         | 476 |
| E1-2         | 396 |
| E1-3         | 507 |
| E1-4         | 464 |
| <b>1 843</b> |     |

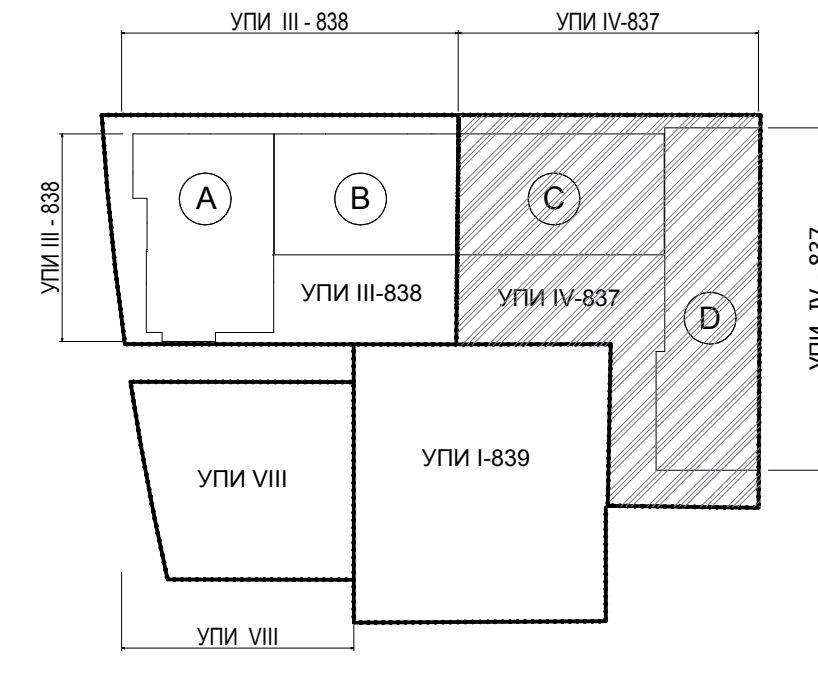

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- Вратите, отделени стълбището от етажите, маркирани като "В1" - самозатварящи се, димуплътвени и негорими с граници на пожароустойчивост 45мин., съгласно чл. 170 и чл. 22, ал. 5 ПСТН, както и съобразени с изискванията на чл. 163, ал. 3 и чл. 165 ПСТН, с брави тип "антипанни", съгласно чл. 151 ал.3
- Вратите на машинните помещения, маркирани като "В2" - негорими, съгласно чл. 60 ПСТН;
- Вратите на помещенията за главните електрически табели, маркирани като "В3" - негорими, съгласно чл. 762 ПСТН;
- Вратата на кабината, маркирана като "В7", е негорима, самозатваряща се, с граници на пожароустойчивост най-малко 72 мин., съгласно чл. 18 ПСТН, във връзка с чл. 508, ал. 2 ПСТН;
- В9 - автоматична врата с дистанционно управление и механично външно тип "ролетка". Във тази врата да се провади отделна врата 100/200 с обикновено отваряне;
- Всички мерки на отворите са издирски;
- Госовинт под е оформяван с обща височина/дебелина/ бсм - 4см, замазка и 2см. настилка;
- Три работи да се следят едновременно чертежите на арх.част и всички спецификации - констр., ов., вк., ел.
- Всички метални паралели са по отделен детайл предоставени от проектант-архитект и се изработват след писменото приемане от него на единичен модел-мостра.

Да не се правят никакви промени по никаква част и вид довършителна работа без писмено съгласие от автора- арх. Т. Серафимов!

проект: .....  
 дата: 27.08.2007г.  
 разпределение: **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 9 ЕТАЖ +28.00**  
 проект №: А.Д.1.11